

2025 年度（令和 7 年度）の温室効果ガスの総排出量調査の結果について

※表及びグラフ中の数値については、端数処理の関係で合計値が合わない場合があります。

1. 木津川市の事務・事業による温室効果ガス総排出量について

2025 年度（令和 7 年度）における、木津川市の事務・事業による温室効果ガス総排出量について算定したところ、表 1 及びグラフ 1 のとおりの結果となりました。

また、温室効果ガスの排出につながる活動量の推移については表 2 のとおりです。

本市の温室効果ガス総排出量の大部分を占める電力の使用により排出される温室効果ガスが減少したことにより、2025 年度の温室効果ガス総排出量は前年度と比べて減少しました。これは、電力の使用に係る排出量算定に用いる係数のうち、主な電力事業者である関西電力株式会社に係る係数が小さくなったこと（表 3、グラフ 2 参照）や、電力使用量が減少したことによるものです。

2025 年度の電力使用量は、第二学校給食センターにおける日々の電気使用の改善や高の原幼稚園の閉園（令和 7 年 3 月末閉園）などにより、前年度と比べてわずかに減少しました。

表 1：「温室効果ガス総排出量」の推移

年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019
温室効果ガス総排出量 (CO ₂ 換算:t-CO ₂)	8,182	8,034	8,010	8,046	6,883	5,744
年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025
温室効果ガス総排出量 (CO ₂ 換算:t-CO ₂)	6,237	6,670	5,443	6,296	7,021	6,967

グラフ 1：「温室効果ガス総排出量」の推移

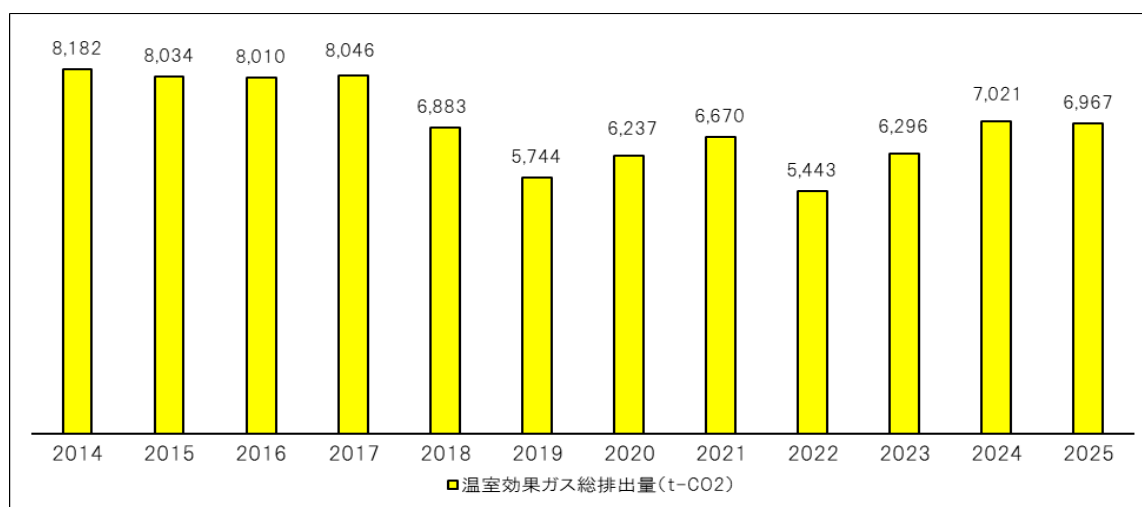


表２：温室効果ガス排出につながる主な活動量の推移


活動の内容			年度					
		単位	2020	2021	2022	2023	2024	2025
燃料の使用	ガソリン（公用車）	L	30, 907	33, 395	31, 963	31, 523	29, 242	29, 623
	ガソリン	L	223	819	1, 044	338	328	838
	灯油	L	20, 513	13, 168	13, 449	16, 055	18, 884	16, 336
	軽油（公用車）	L	104	714	638	480	548	330
	軽油	L	50	1, 000	86	695	3	32
	A 重油	L	71, 300	72, 700	66, 800	60, 500	57, 200	60, 367
	液化石油ガス（LPG）	kg	120, 403	114, 553	50, 934	49, 939	52, 121	64, 443
	都市ガス	m³	122, 483	138, 115	137, 634	140, 748	141, 129	139, 280
電気の使用	関西電力(株)	kWh	15, 080, 265	15, 399, 430	15, 288, 143	15, 098, 304	15, 410, 243	15, 347, 841
	(株)Looop	kWh	76, 813	33, 556	33, 830	－	－	－
	(株)タクマエナジー	kWh	66, 446	111, 574	95, 367	91, 236	86, 654	81, 404
自動車の走行	ガソリン車	km	353, 527	341, 989	360, 915	450, 300	332, 906	338, 809
	ディーゼル車	km	345	37, 453	2, 887	1, 747	1, 420	1, 126

表３：他人から供給を受けた電力の使用に係る排出係数の推移 単位：(kg-CO₂/kWh)


電力事業者	年度					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
関西電力(株)	0. 522	0. 531	0. 509	0. 509	0. 435	0. 352
(株)Loop	－	0. 429	0. 400	0. 503	0. 513	0. 462
(株)タクマエナジー	－	－	－	－	－	0. 040
電力事業者	年度					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
関西電力(株)	0. 340	0. 362	0. 299	0. 360	0. 401	0. 396
(株)Loop	0. 498	0. 361	0. 380	－	－	－
(株)タクマエナジー	0. 182	0. 087	0. 038	0. 124	0. 162	0. 352

※排出係数は前年度実績

グラフ 2：温室効果ガス総排出量と関西電力の排出係数の推移

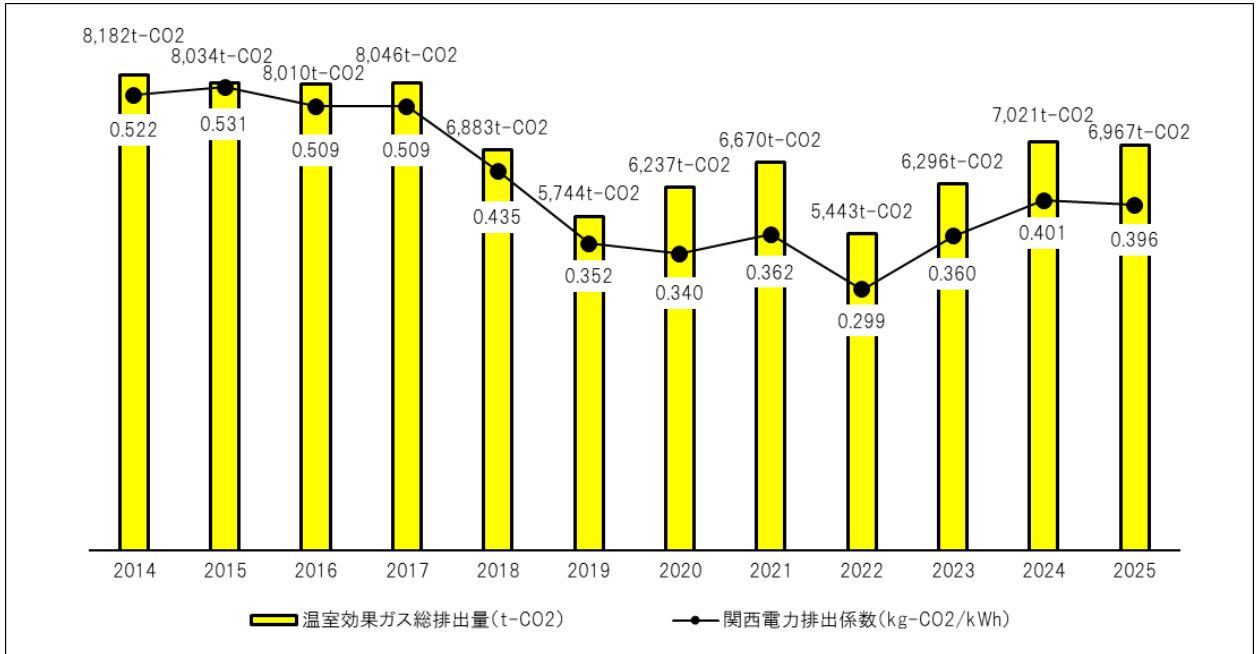

グラフ 3：温室効果ガス総排出量と電力使用量の推移

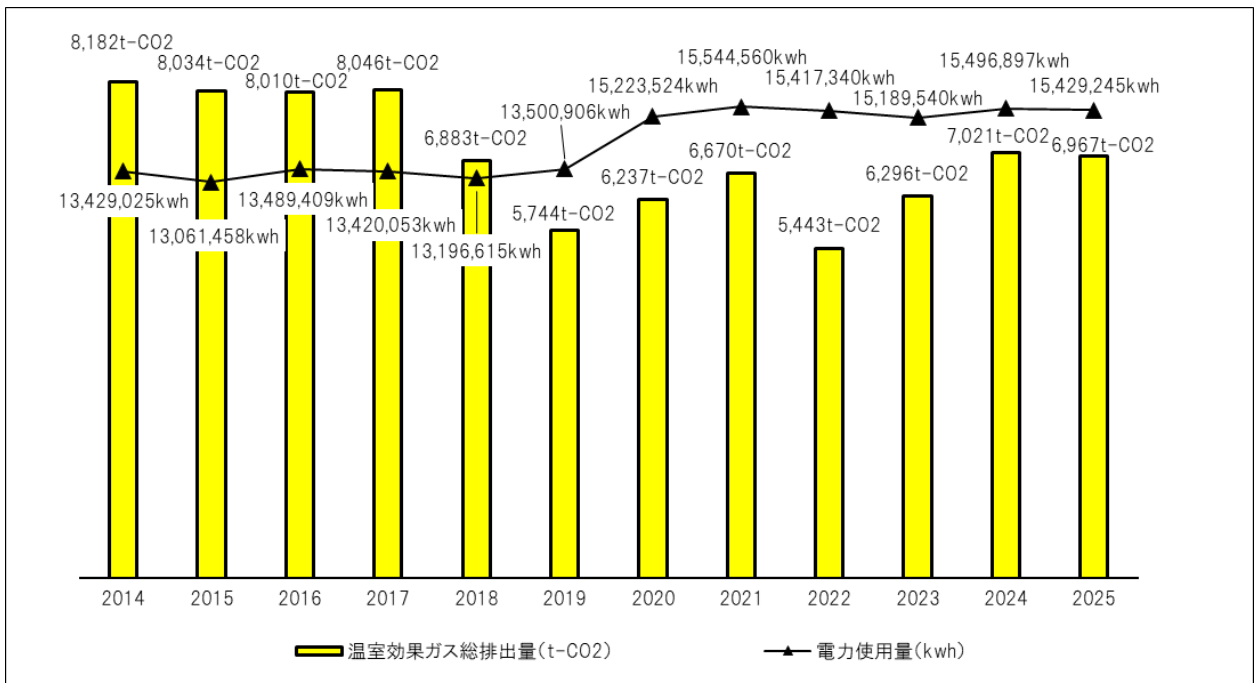

2. 2025 年度における温室効果ガスの排出状況について


(1) 温室効果ガスの種類別の排出状況

2025 年度（令和 7 年度）における温室効果ガス総排出量 6,967t-CO₂ のうち、二酸化炭素（CO₂）は 6,867t-CO₂ と全体の 98.6%を占め、メタン（CH₄）は 48t-CO₂、全体の 0.7%、一酸化二窒素（N₂O）52t-CO₂、全体の 0.7%との結果になりました。

表 4：2025 年度の温室効果ガスの種類別の排出状況

温室効果ガスの種類	温室効果ガス排出量	比率
二酸化炭素（CO ₂ ）	6,867 t-CO ₂	98.6%
メタン（CH ₄ ）	48 t-CO ₂	0.7%
一酸化二窒素（N ₂ O）	52 t-CO ₂	0.7%

グラフ 4：2025 年度の温室効果ガスの種類別の排出状況

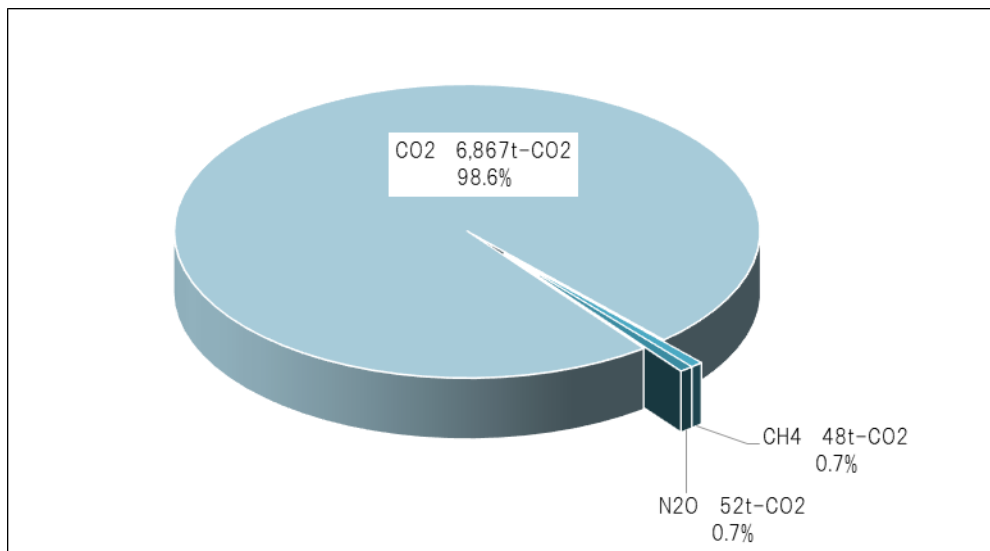


（２）燃料・電力の使用による二酸化炭素の排出状況

2025 年度（令和 7 年度）における温室効果ガス総排出量のうち 98.6%を占める二酸化炭素（CO₂）の排出由来については、燃料の使用及び電力の使用に伴うものであり、燃料・電力の使用状況と温室効果ガスの排出状況は表５のとおりです。二酸化炭素（CO₂）の排出のうち、電力の使用によるものが 88.93%を占め、次いで都市ガス 4.24%、液化石油ガス（LPG）2.82%となっています。

表５：2025 年度の燃料・電力の使用による二酸化炭素の排出状況

項目		活動量	二酸化炭素（CO ₂ ）排出量	構成比
燃料の使用	ガソリン（公用車）	29,623 L	69 t	1.00%
	ガソリン	838 L	2 t	0.03%
	灯油	16,336 L	41 t	0.59%
	軽油（公用車）	330 L	1 t	0.01%
	軽油	32 L	0 t	0.00%
	A 重油	60,367 L	164 t	2.38%
	液化石油ガス（LPG）	64,443 kg	193 t	2.82%
	都市ガス	139,280 m ³	291 t	4.24%
電力の使用		15,429,245 kWh	6,106 t	88.93%
合計			6,867 t	

グラフ５：2025 年度の燃料・電力の使用による二酸化炭素の排出状況

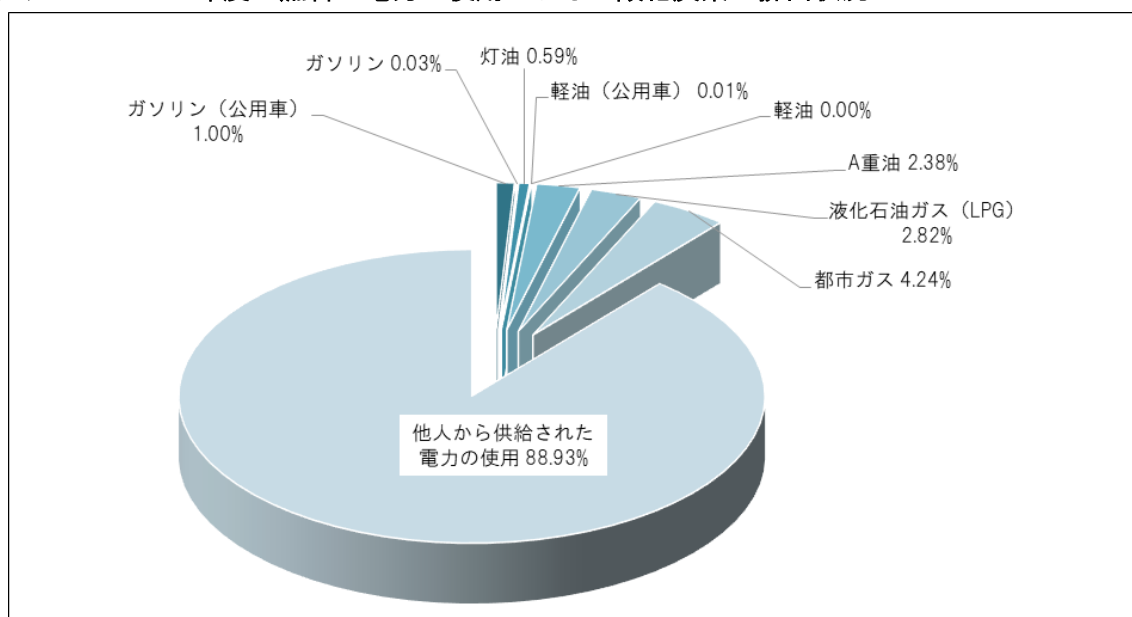


(3) 施設別温室効果ガス排出量

表 6：2024 年度の施設別温室効果ガス排出量

施設分類	温室効果ガス 総排出量 (t-CO ₂)	構成比
庁舎関連	658	9%
小学校	972	14%
中学校	516	7%
幼稚園	38	1%
学校給食センター	1,080	16%
保育園	265	4%
社会教育施設	118	2%
社会体育施設	104	1%
公衆浴場	207	3%
上水道施設	2,497	36%
下水道施設	379	5%
その他の施設	133	2%
合計	6,967	

グラフ 6：2025 年度の施設別温室効果ガス排出量の構成

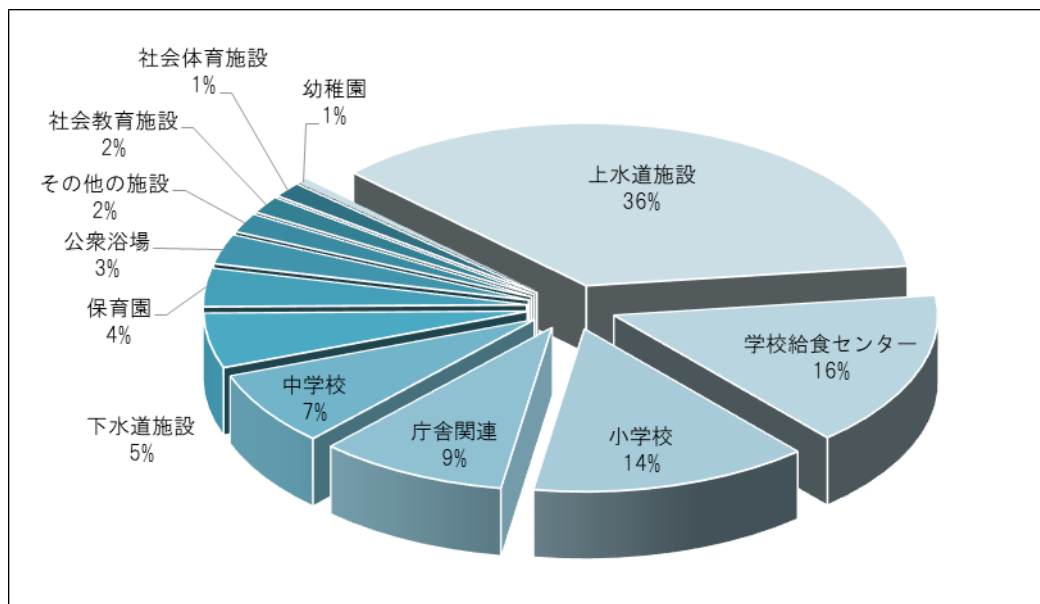

3. 「温室効果ガス総排出量」の算定方法

「温室効果ガス総排出量」は各活動により生じた活動量（エネルギー使用量など）に、「排出係数」及び「地球温暖化係数」を乗じて算定します。

「排出係数」・「地球温暖化係数」については地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条及び第4条（令和5年9月1日一部改正）に定める排出係数を使用しました。

なお、都市ガスの使用及び他人から供給をされた電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定で使用する排出係数は、それぞれ環境省が公表する「ガス事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）」及び「電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）」により各年度において使用すべき排出係数を用いています。


表7：調査対象施設

分 類	施設名
庁舎関連	本庁舎、加茂支所、山城支所、山城支所別館、北別館、第二北別館
小学校	木津小学校、相楽小学校、高の原小学校、木津川台小学校、相楽台小学校、梅美台小学校、州見台小学校、城山台小学校、加茂小学校、恭仁小学校、南加茂台小学校、上狛小学校、棚倉小学校
中学校	木津中学校、木津第二中学校、木津南中学校、泉川中学校、山城中学校
幼稚園	木津幼稚園、相楽幼稚園、旧高の原幼稚園
学校給食センター	第一学校給食センター、第二学校給食センター
保育園	相楽保育園、清水保育園、木津保育園、相楽台保育園、いづみこども園、南加茂台保育園、やましるこども園
社会教育施設	南加茂台公民館、瓶原公民館、小谷上教育集会所、旧加茂青少年山の家、旧加茂プラネタリウム館、加茂青少年センター、中央図書館、東部交流会館、当尾の郷会館
社会体育施設	中央体育館、市民スポーツセンター、梅美台公園テニスコート、兜谷公園テニスコート、木津川台公園テニスコート、赤田川グラウンド、城址公園
公衆浴場	共同浴場いづみ湯、共同浴場やすらぎの湯
上水道施設	取水場、浄水場、受水場、ポンプ場、配水池
下水道施設	マンホールポンプ、加茂浄化センター
その他の施設	水利組合ポンプ、文化財整理保管センター、文化財整理保管センター分室、上人ヶ平遺跡公園、市営住宅（共用部分）、木津人権センター、加茂人権センター、木津児童館、小谷児童館、木津老人憩いの家、女性センター、旧リサイクル研修ステーション、相楽児童発達支援センター、山城老人福祉センター、木津保健センター、旧加茂保健センター、木津児童クラブ、相楽児童クラブ、州見台児童クラブ、高の原児童クラブ、相楽台児童クラブ、木津川台児童クラブ、加茂児童クラブ、上狛児童クラブ、棚倉児童クラブ、加茂駅東口駐車場、加茂駅前第一駐車場

4. 国全体の温室効果ガスの排出状況


東日本大震災後に原子力発電所の運転停止に伴う火力発電が増加したことによって全国的にも化石燃料消費量が増加し、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が増加しましたが、省エネの取組みや再生可能エネルギーの導入、原子力発電所の再稼働などにより、2013 年をピークに減少しています。2024 年度の温室効果ガス総排出量は、10 億 4,600 万 t-CO₂ であり、2013 年度比では 25.0%減となっています。

グラフ 7：発電電力量の推移

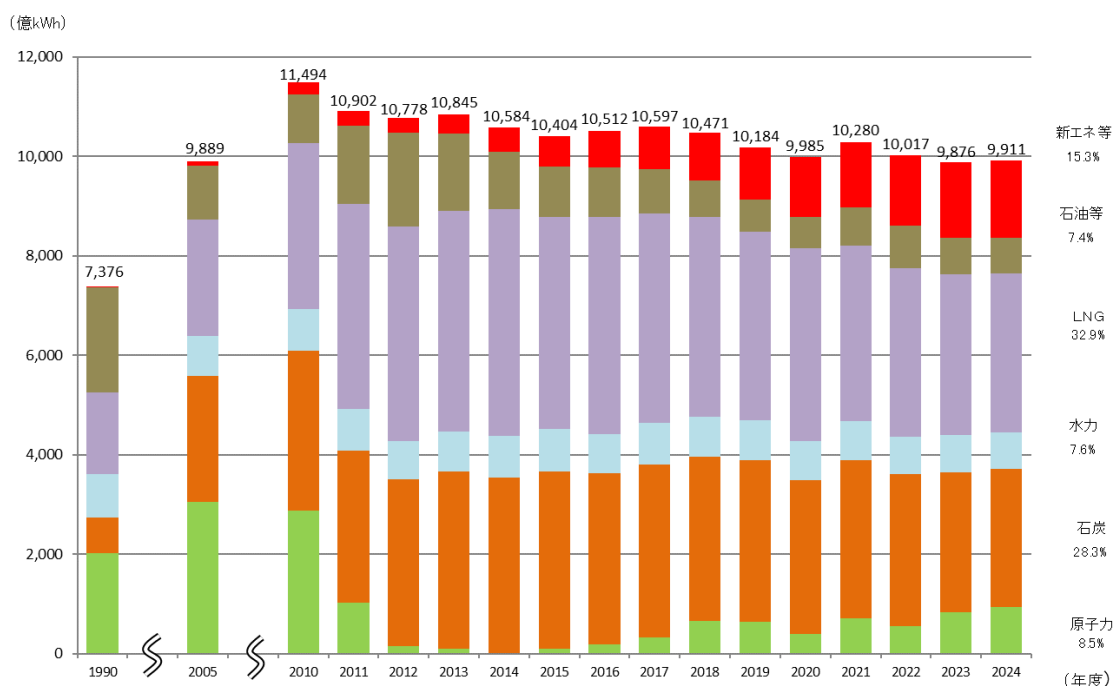

グラフ 8：我が国の温室効果ガス排出量

出典：資源エネルギー庁ホームページ

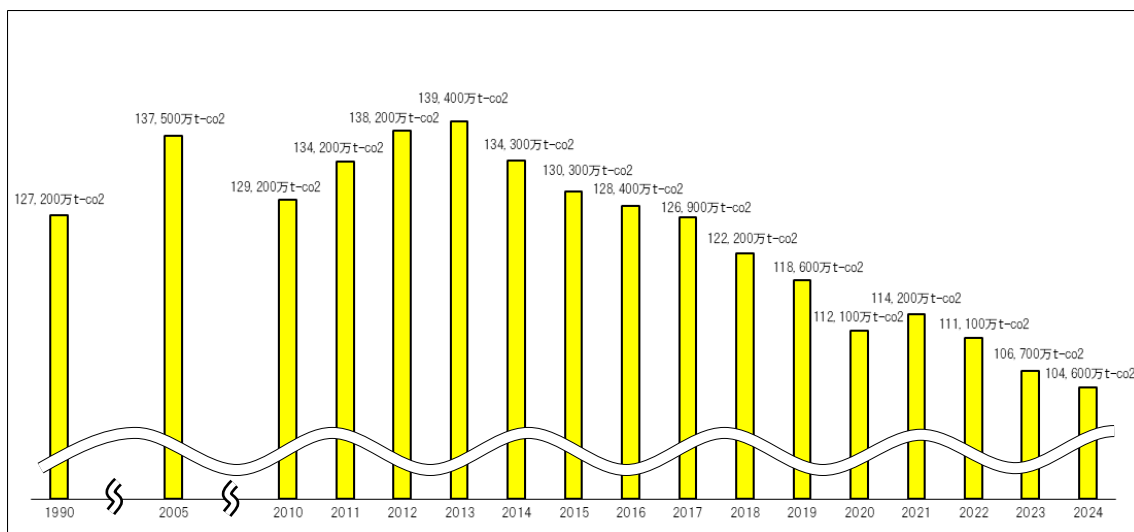

出典：環境省ホームページ