

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月06日

計画の名称	木津川市における下水道施設の長寿命化対策（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	木津川市												
計画の目標	下水道施設の耐震化を図る ストックマネジメント計画により、老朽化する下水道施設の改築・更新を図る												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,459	A	1,459	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	木津川市加茂浄化センター（終末処理場）の未耐震化施設の耐震化整備率 耐震化済施設数をR2当初28%（2箇所/7箇所）からR6末71%（5箇所/7箇所）に増加 耐震化済施設数（箇所）/耐震化すべき施設数（箇所）	28%	28%	71%
2	重要な幹線管路の点検調査実施率 点検調査済管渠延長をR2当初0%（0km/11.6km）からR6末100%（11.6km/11.6km）に増加 点検調査実施済管渠延長（km）/点検調査すべき管渠延長（km）	0%	59%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	木津川市	直接	木津川市	終末処理場	改築	加茂浄化センター耐震化事業	耐震診断、補強設計、耐震補強工事	木津川市						316	-	
	耐震化																		
	A07-002	下水道	一般	木津川市	直接	木津川市	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント事業(処理場を含む木津川市全体)	管渠及びマンホールポンプ施設の調査点検・詳細設計・改築更新工事、処理場施設の詳細設計・改築更新工事	木津川市						1,143	策定済	
	ストックマネジメント																		
											小計						1,459		
											合計						1,459		

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 木津川市における下水道施設の長寿命化対策（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性）	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等の活動・関連企業との連携等による事業効果発現の確実性）	○


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	43	75	117		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	24		
交付額 (c=a+b)	43	75	141		
前年度からの繰越額 (d)	0	43	53		
支払済額 (e)	0	65	122		
翌年度繰越額 (f)	43	53	72		
うち未契約繰越額(g)	43	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	事業計画の再検討(令和2年度第3次補正予算による)				



図面番号 1

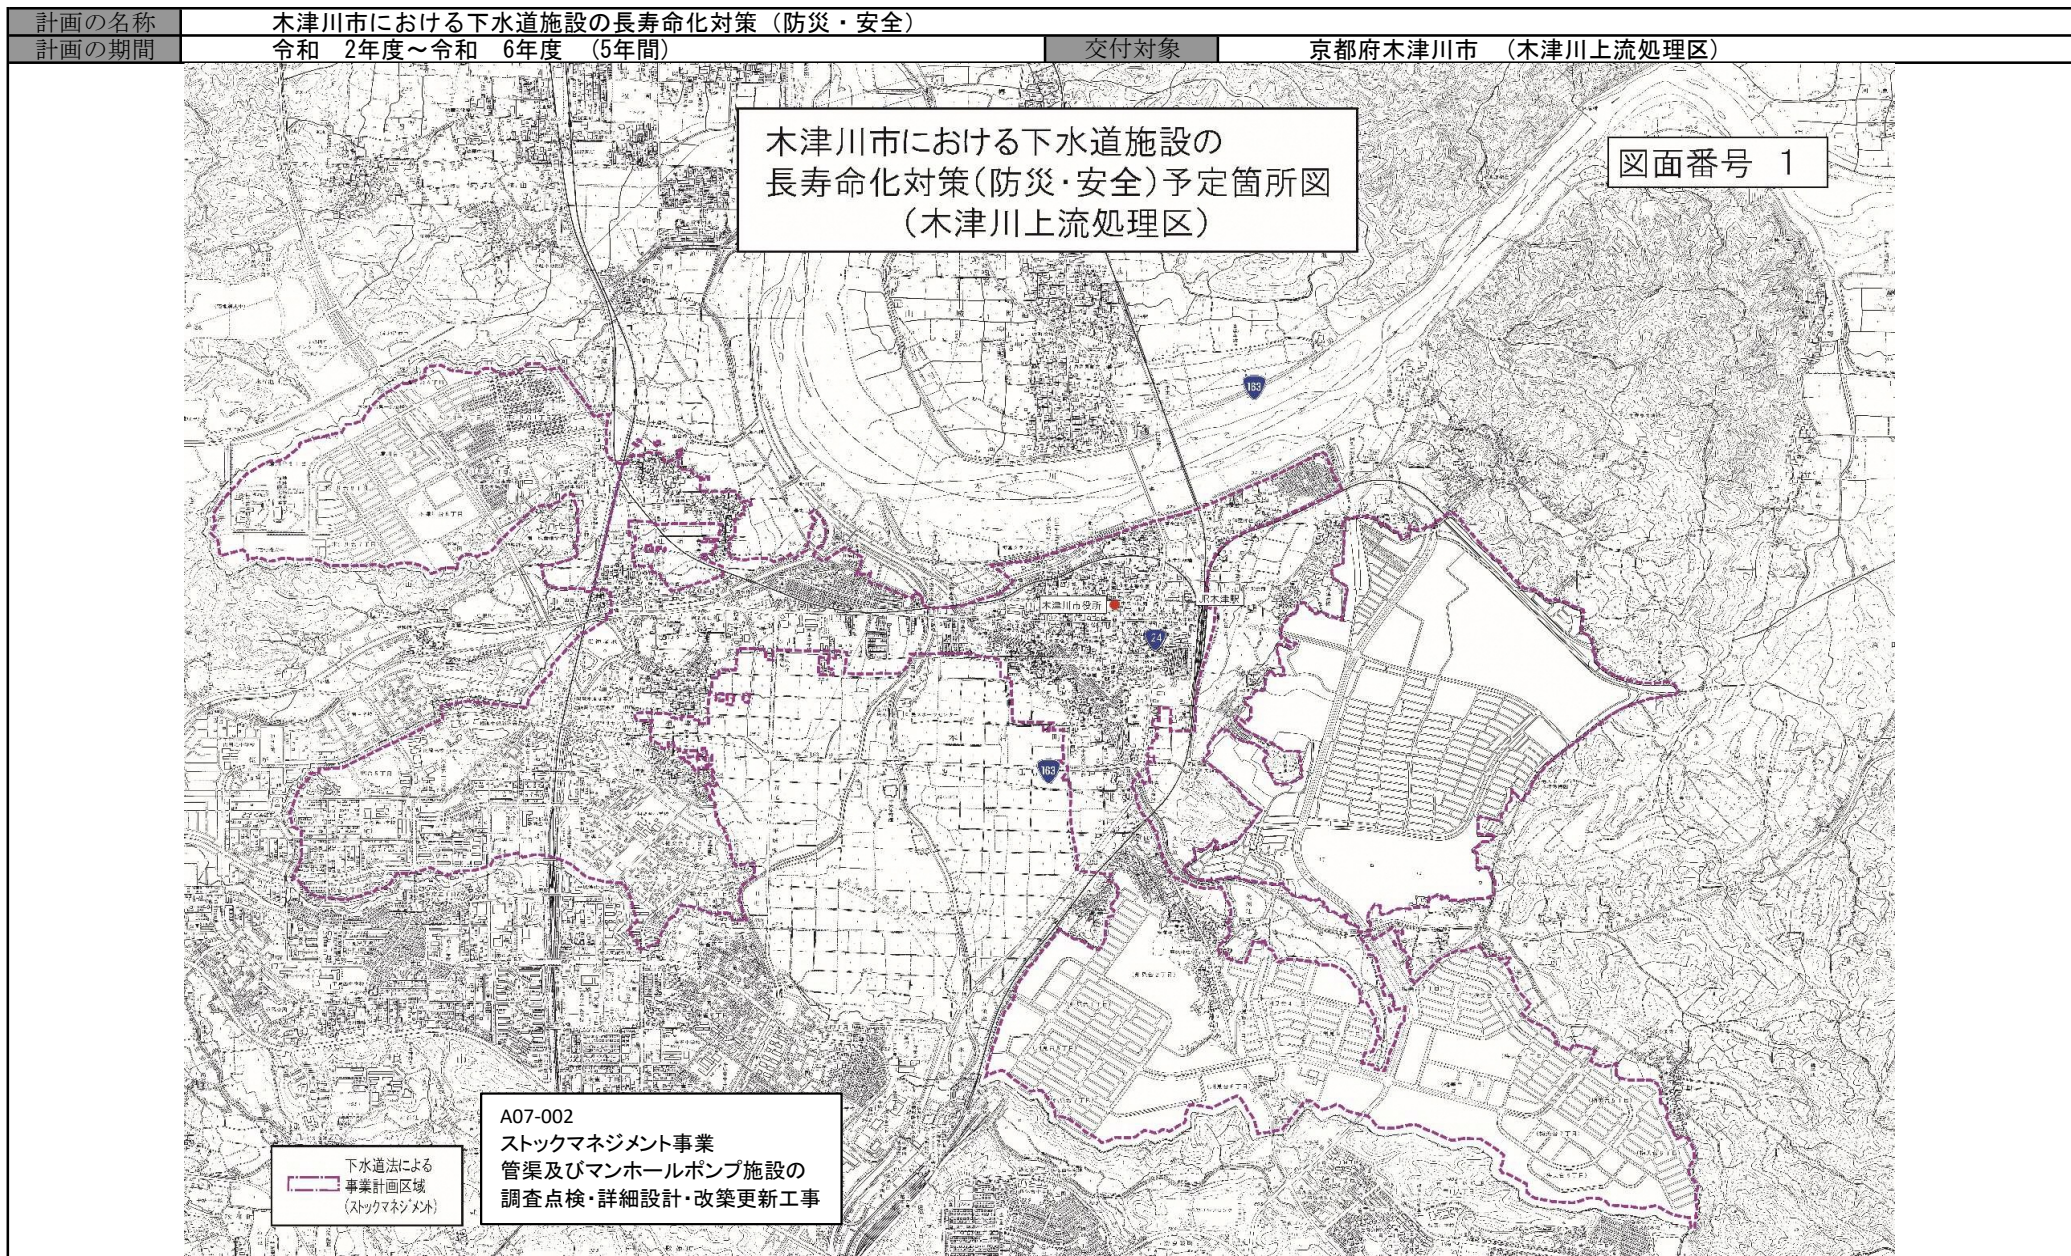




図面番号 2

計画の名称	木津川市における下水道施設の長寿命化対策（防災・安全）		
計画の期間	令和 2年度～令和 6年度（5年間）	交付対象	京都府木津川市（洛南処理区）

木津川市における下水道施設の  
長寿命化対策(防災・安全)予定箇所図  
(洛南処理区)

図面番号 2

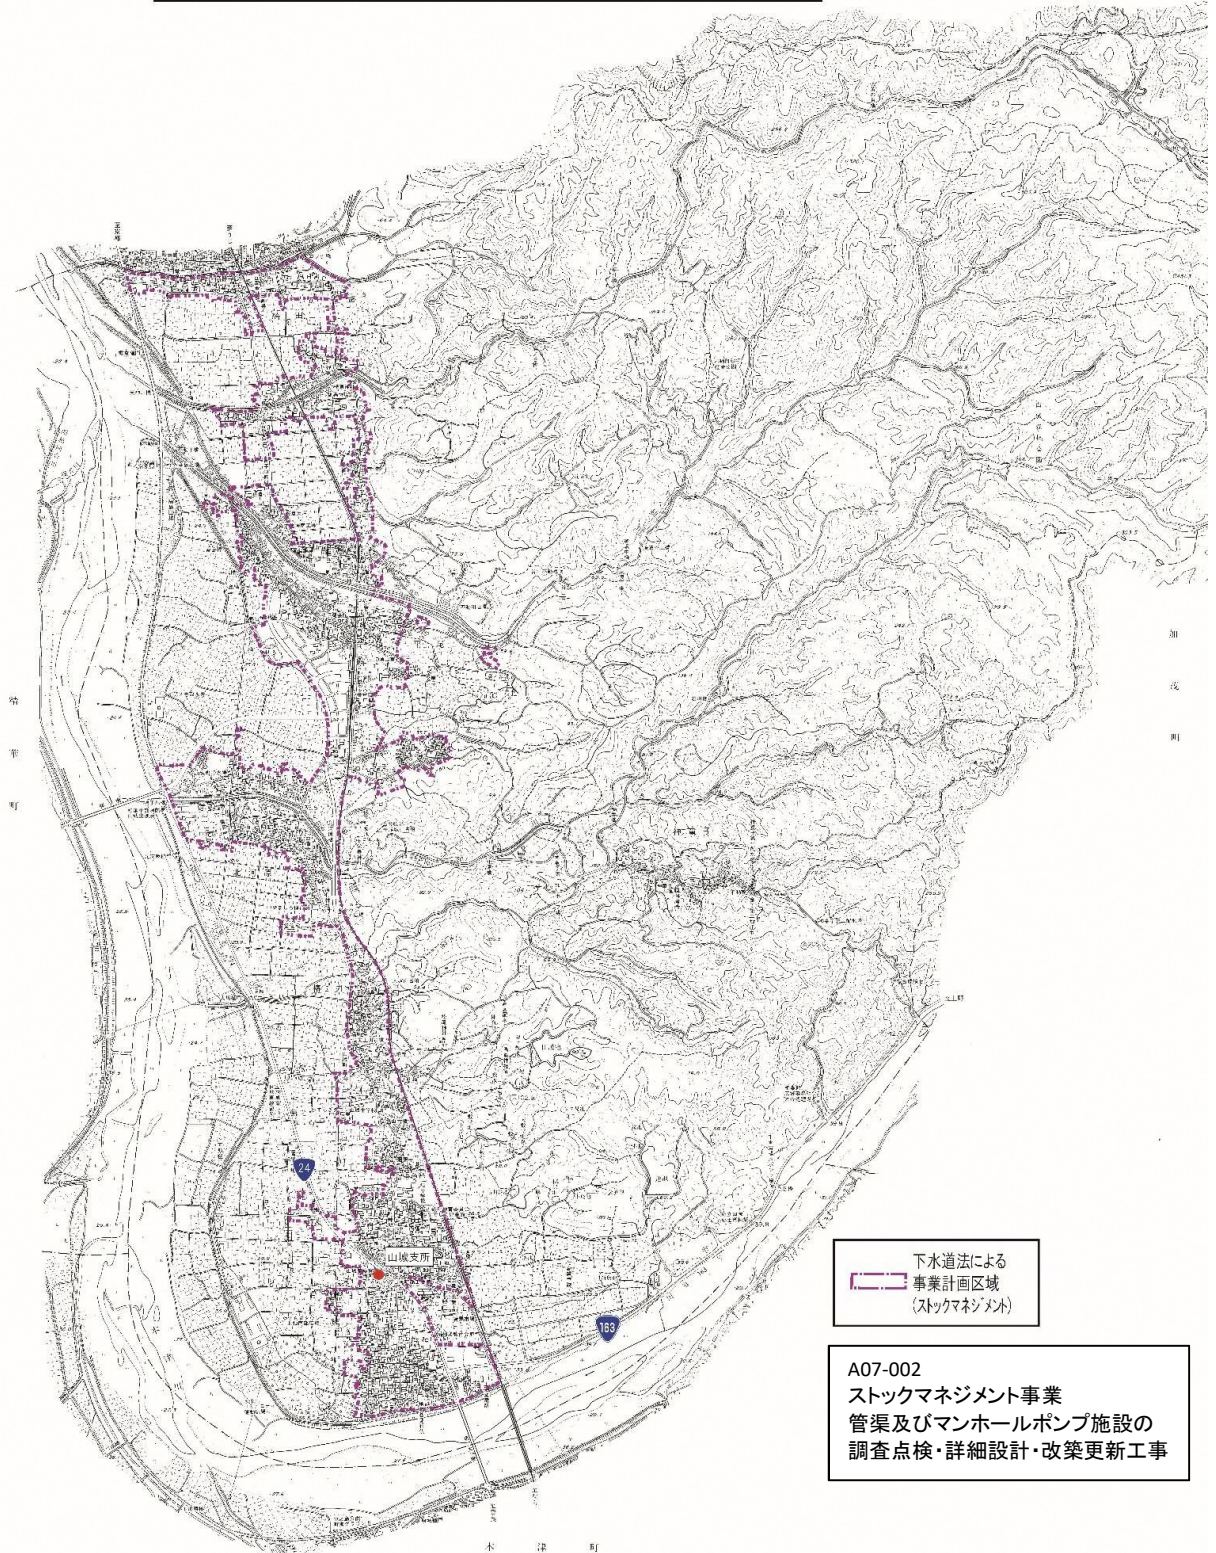




図面番号 3

計画の名称	木津川市における下水道施設の長寿命化対策（防災・安全）		
計画の期間	令和 2年度～令和 6年度（5年間）	交付対象	京都府木津川市（加茂処理区）

木津川市における下水道施設の  
長寿命化対策（防災・安全）予定箇所図  
（加茂処理区）

図面番号 3

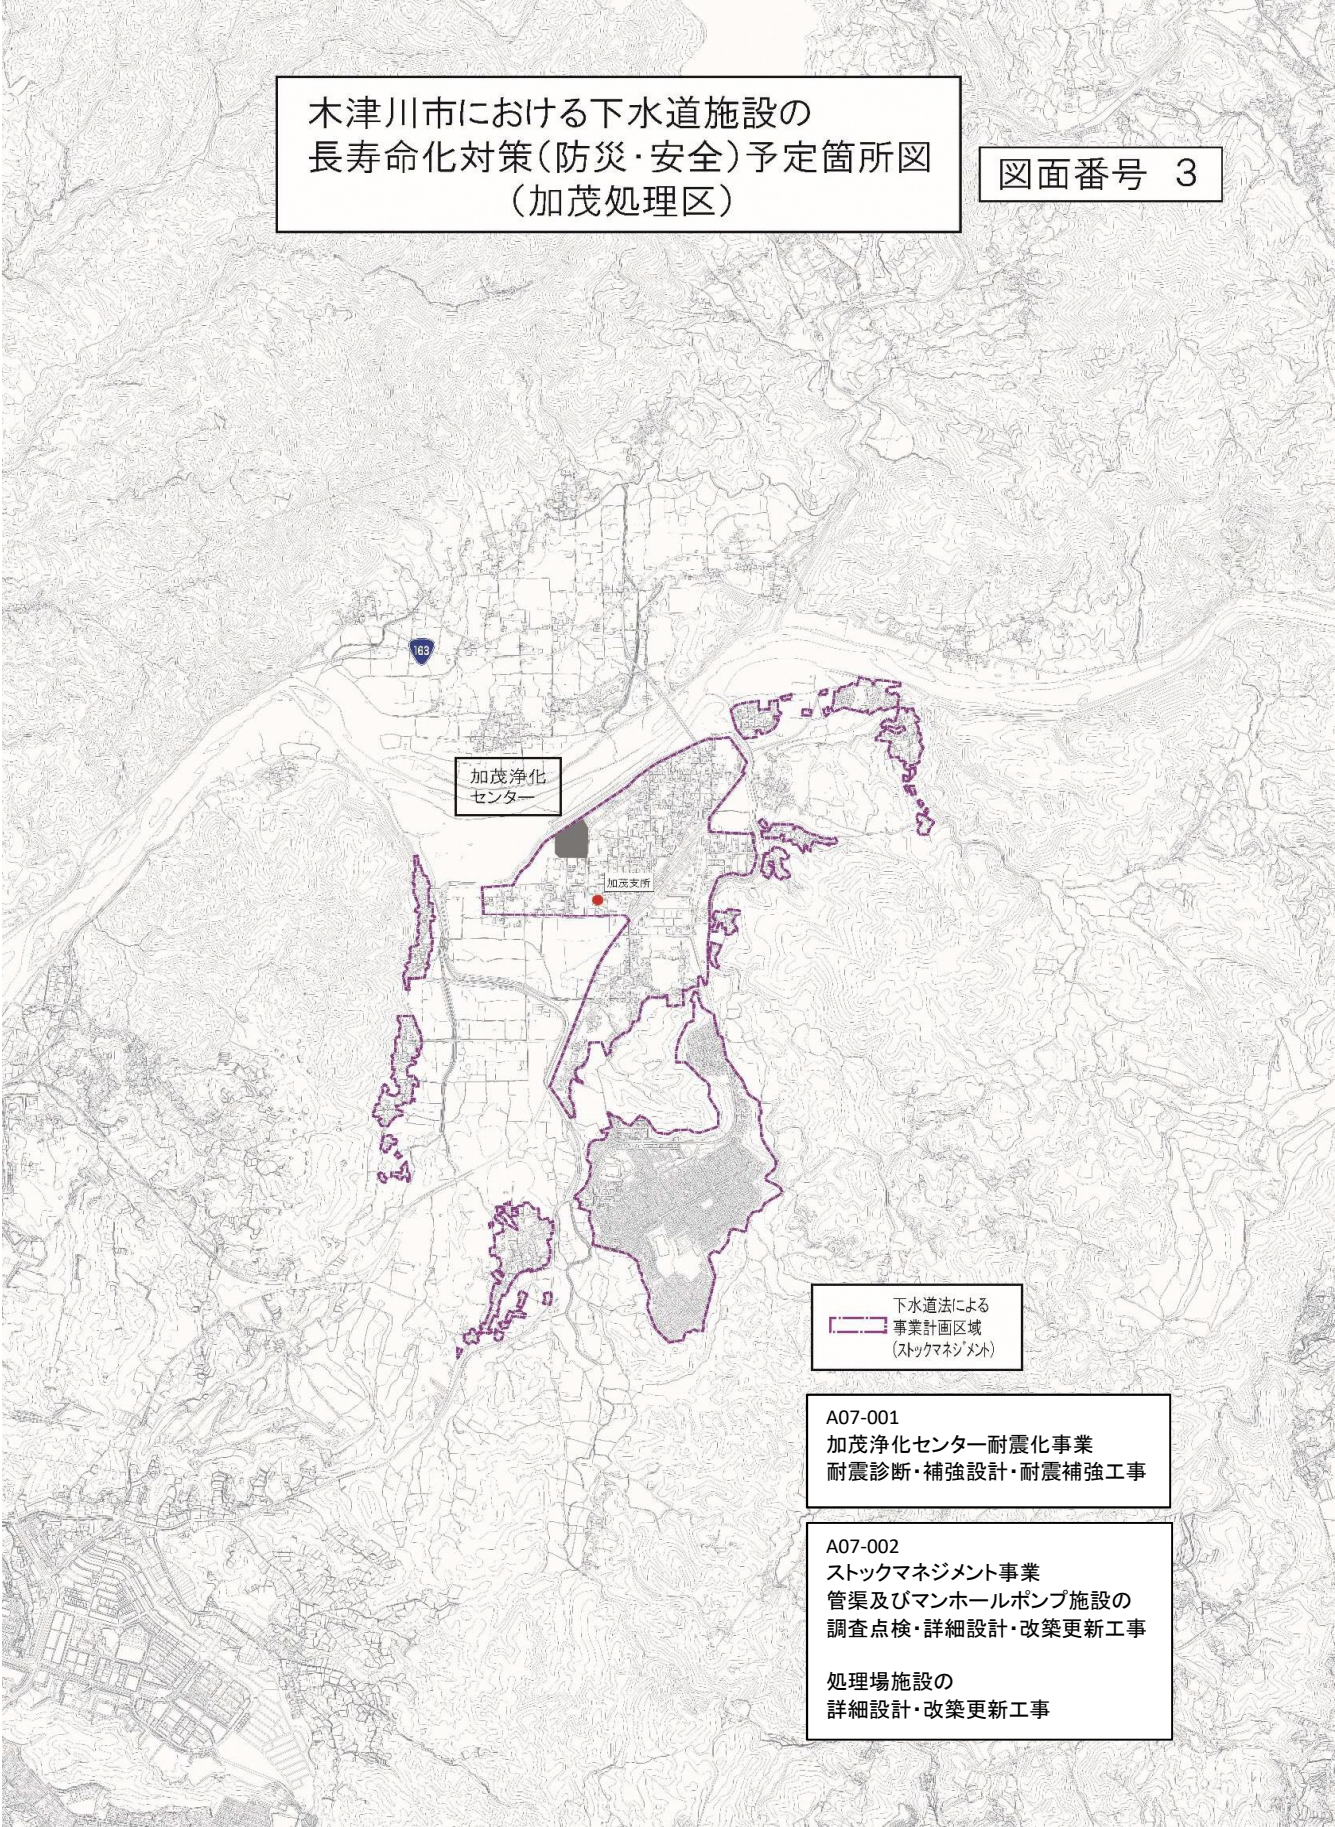

下水道法による  
事業計画区域  
(ストックマネジメント)

A07-001  
加茂浄化センター耐震化事業  
耐震診断・補強設計・耐震補強工事

A07-002  
ストックマネジメント事業  
管渠及びマンホールポンプ施設の  
調査点検・詳細設計・改築更新工事

処理場施設の  
詳細設計・改築更新工事